

# Portable Air Conditioning

## PDCA Series R410a

สะดวกสบายทุกการใช้งาน ทุกมุมของบ้านหรือนั่งพักผ่อนริมระเบียงในสวน ด้วยเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองทุกการใช้งานและความสะดวกสบาย เครื่องปรับอากาศ YORK รุ่น PDCA Series จะมอบความเย็นที่ทั่วถึง กระจายลมเย็นบน-ล่างแบบอัตโนมัติ พร้อมรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ที่จะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ในระยะไกล

### Refrigerant Leakage Detect

ระบบป้องกันการเสียหายของคอมเพรสเซอร์ กรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น ระบบจะสั่งให้เครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ "EC" บนหน้าจอแสดงผล





### Self-diagnosis and Auto-protection

ระบบวิเคราะห์หาการเสียแบบอัตโนมัติ พร้อมแสดงสัญลักษณ์หรือรหัสผิดพลาด กรณีที่เครื่องปรับอากาศมีการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดปกติ

### Silver Filter

แผ่นฟอกอากาศเคลื่อนสาร Nano Silver Ion มีคุณสมบัติช่วยดักจับและทำลายเชื้อโรค หรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

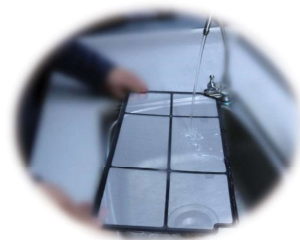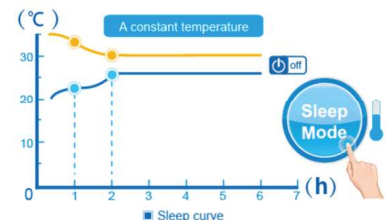

### Filter Clean Reminder

ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานครบ 250 ชั่วโมง สัญลักษณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรองจะแสดงขึ้น

### Sleep Function

หลับสบายมากยิ่งขึ้น ด้วย Sleep Function ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะหลับโดยจะปรับขึ้น 1 องศาในชั่วโมงแรกและเพิ่มอีก 1 องศา ในชั่วโมงที่สอง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะคงที่ไป ตลอดการใช้งานในโหมดนี้



### Ionizer

ระบบฟอกอากาศแบบ Ionizer ที่ทำการปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อไปดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ช่วยให้คุณได้รับอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์



### Follow Me Function

ส่งลมเย็นได้อัตโนมัติ ในจุดที่ต้องการด้วยฟังก์ชัน Follow Me ช่วยให้อากาศเย็นส่งลมเย็นไปในจุดที่ต้องการ เพียงแค่กดปุ่มจากรีโมทคอนโทรล

# Specifications : PDCA Series

| Models                    |         |         | PDCA09FD-AATH2          | PDCA12FD-AATH2 |
|---------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|
| Nominal Capacity          | Cooling | Btu/h   | 9,000                   | 12,000         |
|                           |         | W       | 2,638                   | 3,517          |
| Electrical Data           |         |         |                         |                |
| Power Supply              |         | V/Ph/Hz | 220/1/50                |                |
| Rated Input Consumption   |         | W       | 820                     | 1,065          |
| Rated Current             |         | A       | 3.9                     | 5.1            |
| Performance               |         |         |                         |                |
| Refrigerant               |         |         | R-410A                  |                |
| Airflow (High/Medium/Low) |         | CFM     | 224/200/185             | 256/235/206    |
| Moisture Removal          |         | L/h     | 1.6                     | 3.2            |
| Noise Level               |         | dB(A)   | 54                      | 54             |
| Control Type              |         |         | Wireless Remote Control |                |
| Application Area          |         | m²      | 12-18                   | 16-23          |
| Units Dimention           |         |         |                         |                |
| Dimention                 | Height  | mm      | 720                     | 775            |
|                           | Width   | mm      | 435                     | 458            |
|                           | Depth   | mm      | 342                     | 373            |
| Weight                    |         | kg.     | 25                      | 32             |



หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ เป็นเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ก่อสร้างอาคาร (มอก.)

2. ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลจากนิตินิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างโดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

| Rating Conditions   | Cooling           |
|---------------------|-------------------|
| Indoor Temperature  | 27° C DB/19° C WB |
| Outdoor Temperature | 35° C DB/24° C WB |


## 1. การต่อชุดระบายอากาศ

ต่อปลายด้านหนึ่งของท่อ  
เข้ากับชุดระบายอากาศ

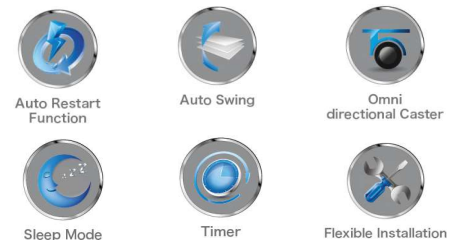


## 2. การเทน้ำทิ้ง (ในกรณีที่มีน้ำเต็ม)

นำสายยางต่อจากระบายน้ำ  
กลางกรณีต้องการปล่อยน้ำ  
แบบต่อเนื่อง

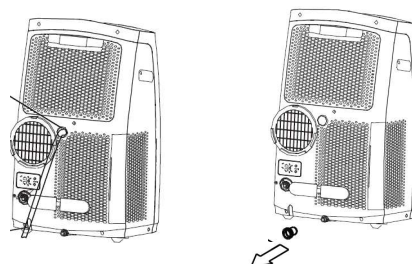


นำสายยางต่อจากระบายน้ำ  
ด้านล่างกรณีเครื่องแสดง  
สัญลักษณ์ P1

ต่อปลายท่อระบายอากาศ  
เข้ากับหน้าต่างบานสไลด์

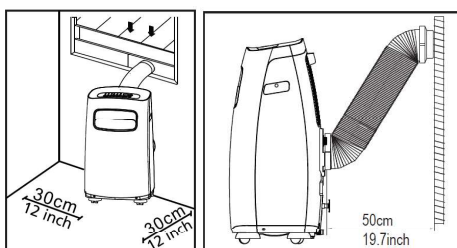

การต่อท่อระบายอากาศ  
ที่ไม่ถูกต้อง

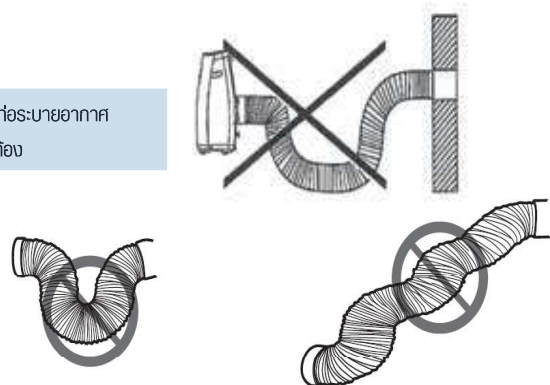

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ซีตาซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
719 อาคาร เคนเนดี้ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 02-794-0123 โทรสาร 02-717-1327-8 Website : [http://www.york.com/th\\_th/](http://www.york.com/th_th/)

 YorkThailand  
[www.york.com/th\\_th/](http://www.york.com/th_th/)

COOL LINE  
**1490**  
เรียก ยอร์ค

 @yorkservice